ЖКУИ.672233.100 ГЧ

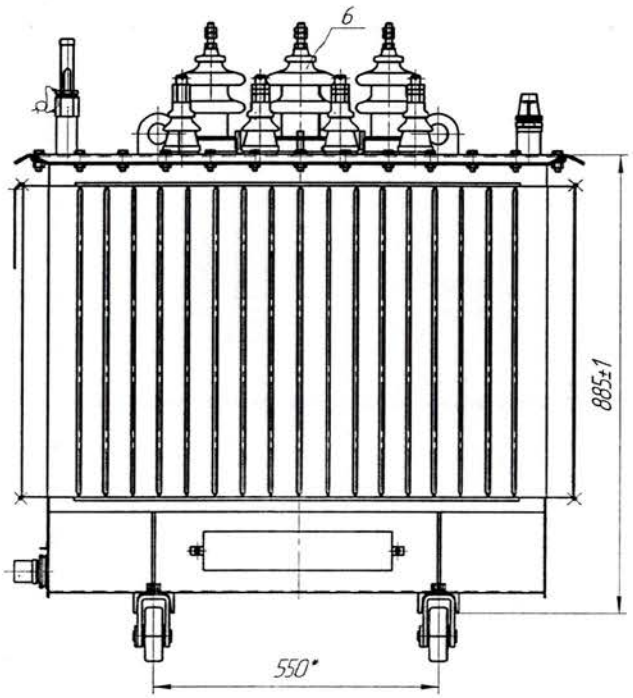

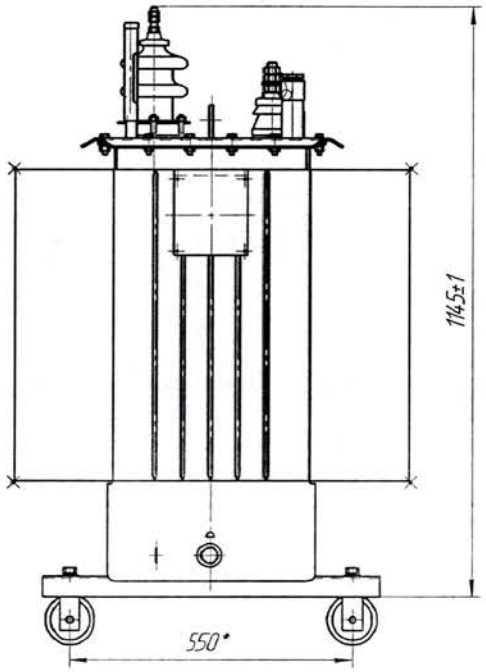

Каток (1:2)



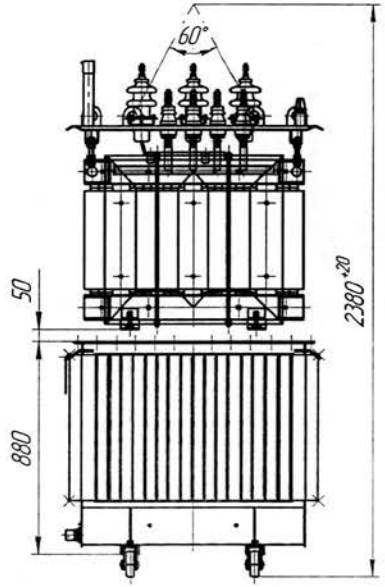

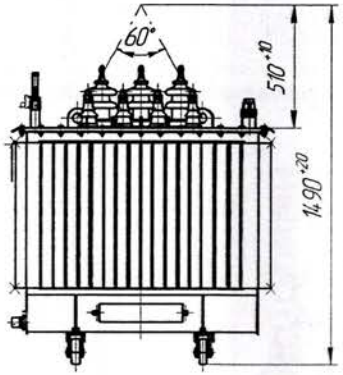

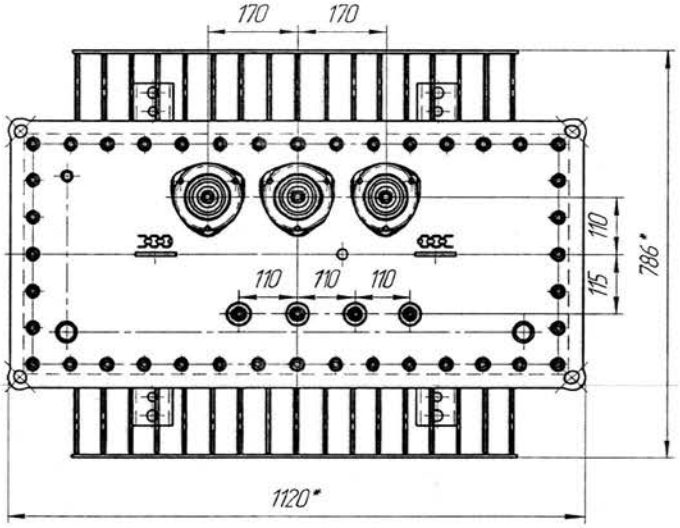

Ширина колеи катков при профильном и поперечном перемещении трансформатора

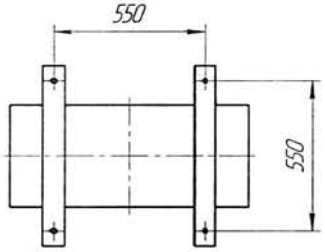

Колея для поперечного перемещения

Колея для продольного перемещения

B(1:2)



A(1:2)

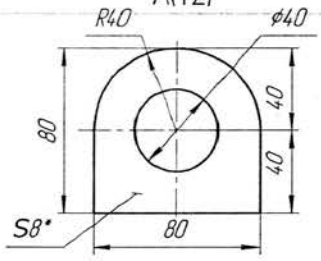

Б(1:1)



Наименование	Масса, кг
Часть активная	525
Активная часть с крышкой с вводами	565
Бак	142
Масло трансформатора	186
Полная масса трансформатора	893

1. Размеры для справок
2. ВНИМАНИЕ! Активная часть связана с крышкой. Подъем активной части производить за пластины, расположенные на крышке.
3. Трансформатор поставляется заводом с запломбированными пробками для взятия пробы и слива масла и крышкой трансформатора.
4. Знак строповки и центр масс выполнить по ГОСТ 14.192.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.		Ын Е.Е.		19.02.2020	
Пров.		Узакбаев А.А.			
Т.контр.		Ын Е.Е.			
Н.контр.		Абдуллаев О.М.			
Утв.		Шамерданов А.Ж.			

ЖКУИ.672233.100 ГЧ

Трансформатор
Габаритный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
А	Сметой	1:7
Лист	Листов 1	

(косой сшык провод-провод)

АО "КТЗ"

Копировал

Формат А2

Перв. примен. ЖКУИ.672233.100

Справ. № ТЧ-250 стандартный

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.